



WENTYLATOR WYCIĄGOWY O PRZEPŁYWIE DIAGONALNYM
MIXED-FLOW FAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI I WARUNKI GWARANCJI
USER'S MANUAL AND TERMS OF WARRANTY



QUASAR 100 N BB

QUASAR 100 T BB

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie nie powinno być używane do zastosowań innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie po uruchomieniu powinno spełniać postanowienia następujących dyrektyw:
 - Dyrektywa o niskim napięciu 2014/35 EU
 - Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej 2014/30 EU
- Po wyjęciu urządzenia z opakowania, należy sprawdzić jego stan. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. Nie należy pozostawiać opakowań w miejscu dostępnym dla małych dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- Nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami/nogami.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe posiadające wiedzę i doświadczenie. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod warunkiem poinstruowania na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie używać urządzenia w obecności łatwopalnych oparów, takich jak alkohol, środki owadobójcze, benzyna, itp.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy, należy odłączyć urządzenie od zasilania i natychmiast skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. Należy posługiwać się tylko oryginalnymi częściami zamiennymi do naprawy.
- Instalacja elektryczna, do której podłączone jest urządzenie, musi być wykonana zgodnie z przepisami.
- Urządzenie nie powinno być używane do wyciągu gorącego powietrza/dymu z przewodów wentylacyjnych z wszelkiego rodzaju jednostek spalania. Musi usuwać powietrze na zewnątrz za pośrednictwem własnego kanału wentylacyjnego.
- Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby wywiewać tylko czyste powietrze, to znaczy bez osadów smaru, sadzy, czynników chemicznych lub korozyjnych, mieszanin palnych lub wybuchowych.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg, itp.).

INSTALACJA


- Przed podłączeniem produktu do źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego, należy upewnić się, że:
 - napięcie i częstotliwość odpowiadają parametrom sieci elektrycznej,
 - zasilanie/gniazdo elektryczne jest odpowiednie dla maksymalnej mocy urządzenia. Jeśli nie, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Temperatura pracy: od 0°C do +50°C.
- Nie należy zasłaniać kratki wentylatora lub przewodu wyciągowego, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza.
- Należy zapewnić odpowiedni nawiew powietrza do pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia.
- Urządzenie powinno być podłączone do instalacji elektrycznej, zgodnie z przepisami, wyposażonej w wyłącznik wielobiegunowy, aby zapewnić odłączenie w ramach kategorii III przepięciowej (otwarcie styku w odległości równej lub większej niż 3 mm).
- Jeśli wentylator zamontowano jako urządzenie wyprowadzające powietrze z pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł lub innego rodzaju urządzenie spalające, należy się upewnić, czy w tym pomieszczeniu znajduje się wystarczająca ilość wlotów powietrza, aby zagwarantować prawidłowe spalanie. Wylot wentylatora nie może być podłączony do przewodu wyciągowego dymu lub oparów z wszelkiego rodzaju jednostek spalania.
- Urządzenie należy zainstalować tak, aby wirnik nie był dostępny od strony wylotu powietrza, weryfikację należy przeprowadzić poprzez wykonanie badania za pomocą sondy, typu „B”, z normy PN-EN 61032 (Test Finger), zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.




1



2



3













4











1. Montaż w ścianie.




2. Montaż na suficie.

3. Wyciąg bezpośredni.

4. Wyciąg przez kanał.

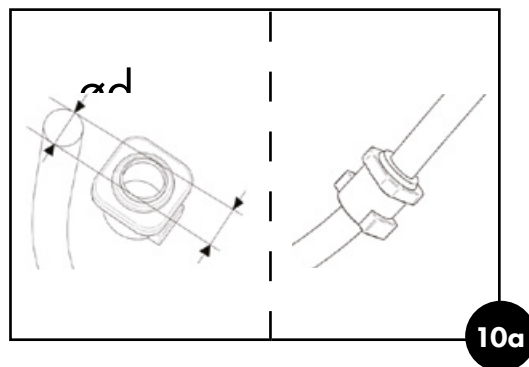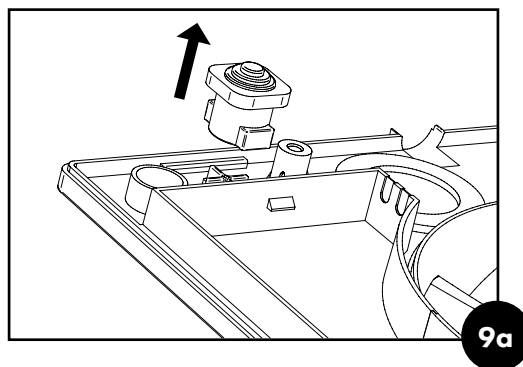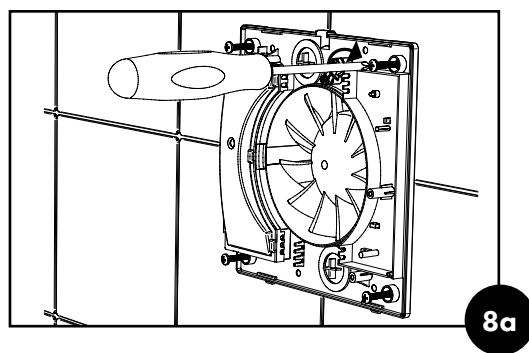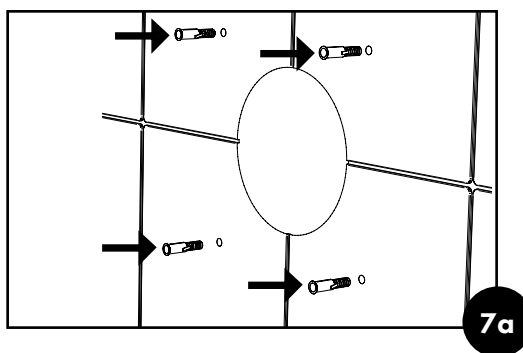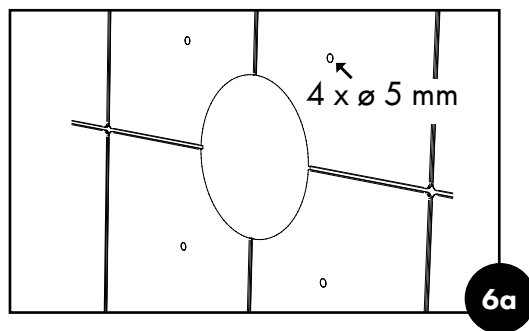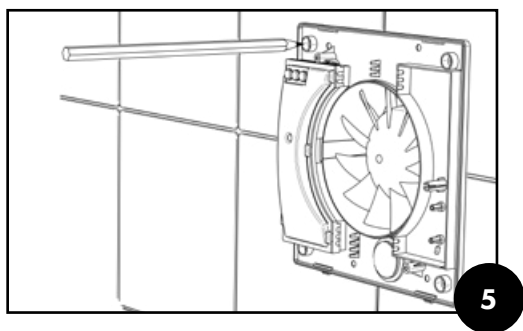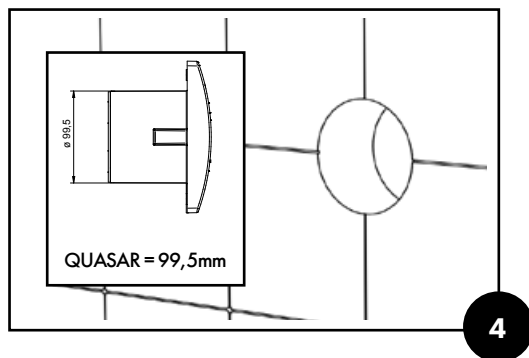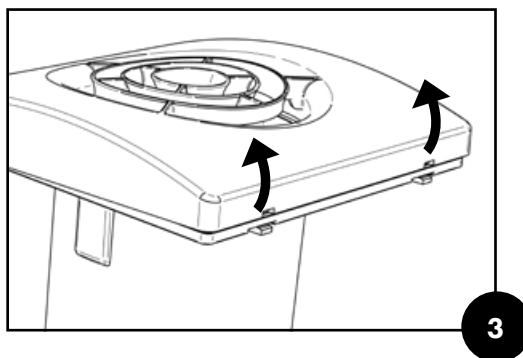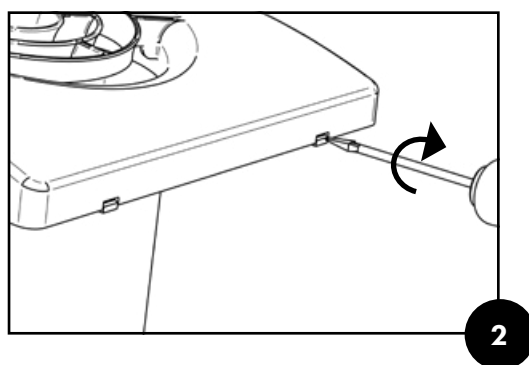
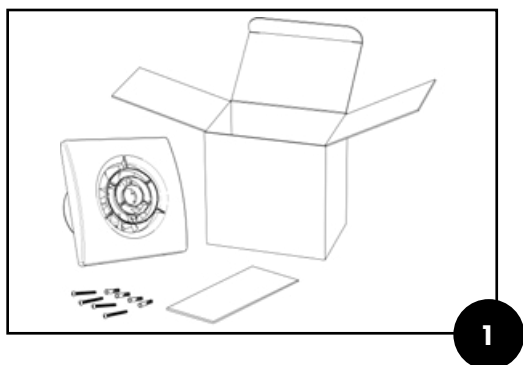


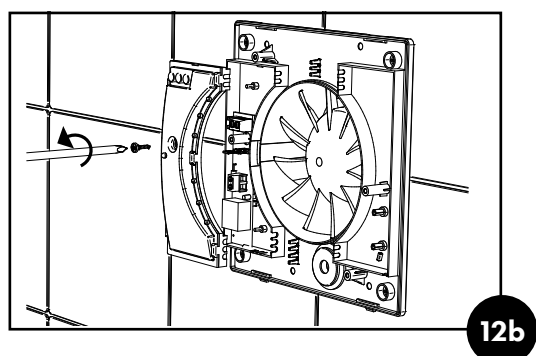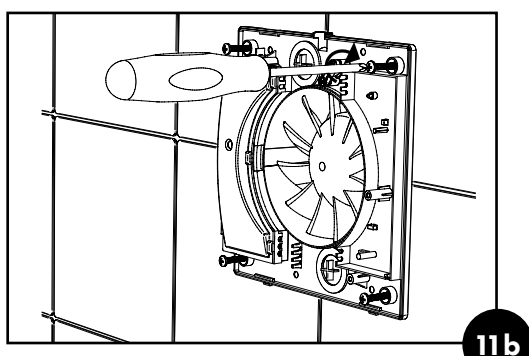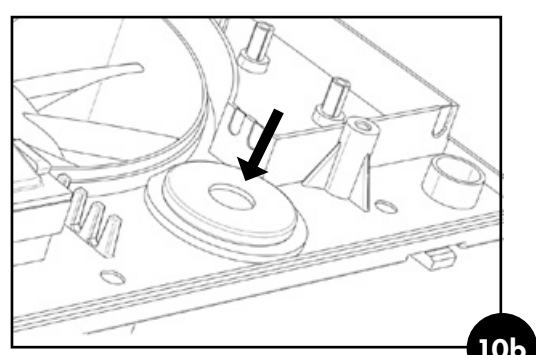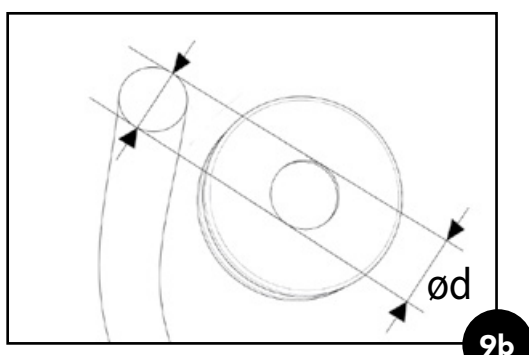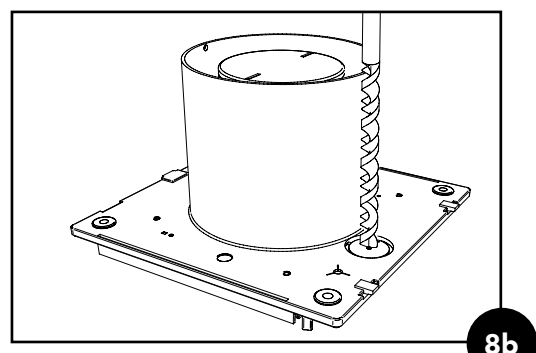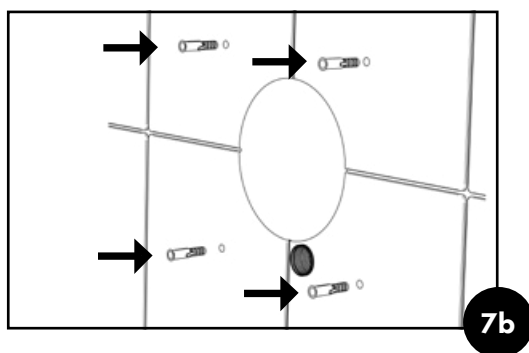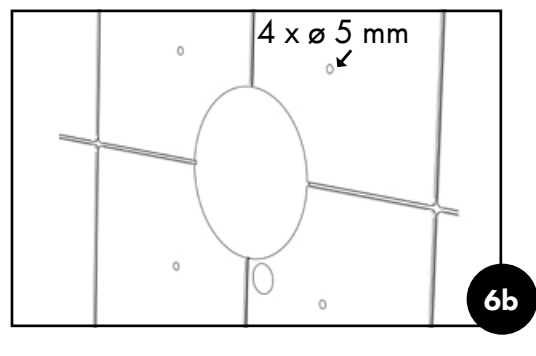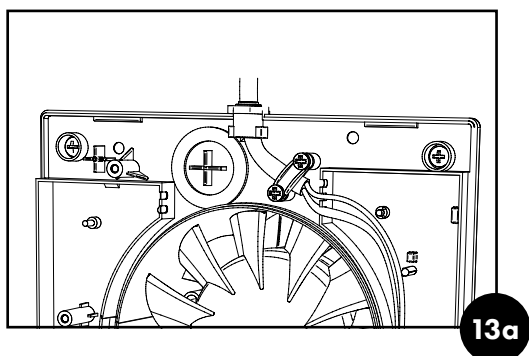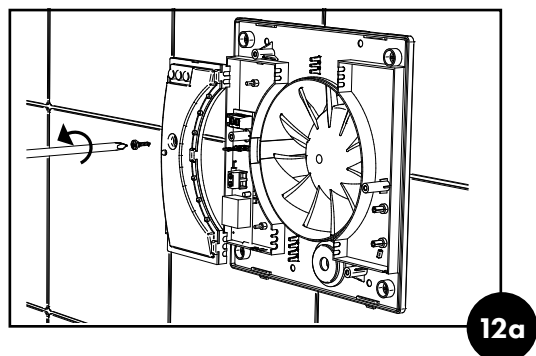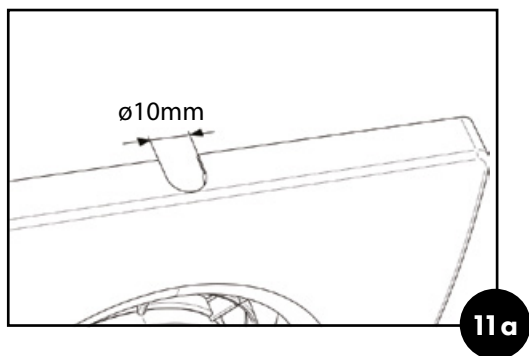

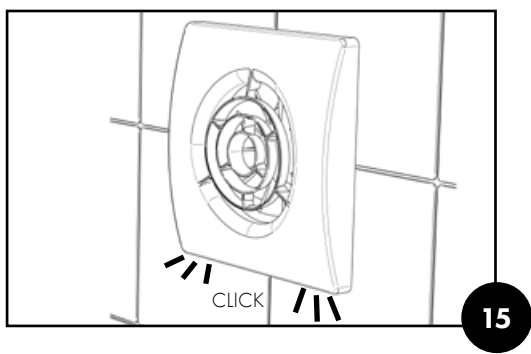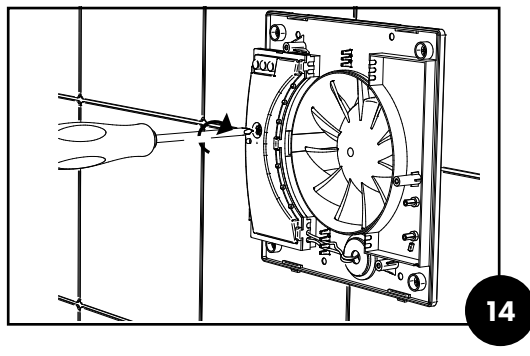
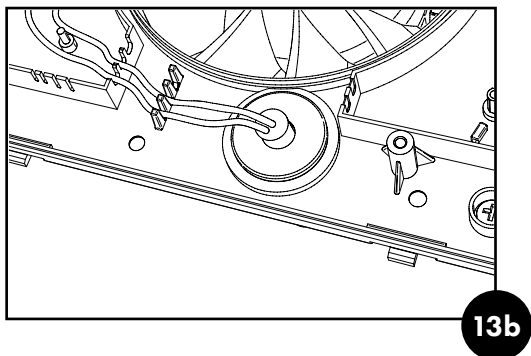


SCHEMAT PODŁĄCZENIA


Schemat podłączenia wentylatora QUASAR 100 N BB

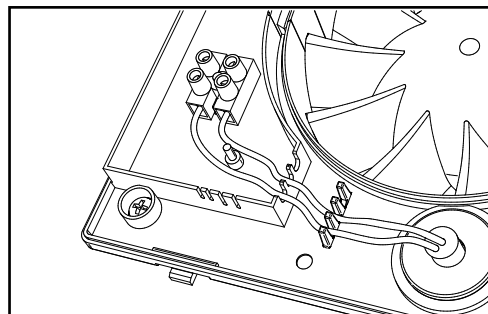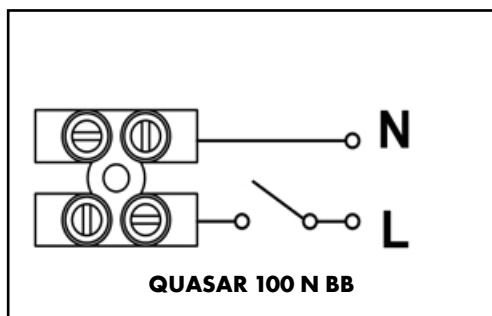

Schemat podłączenia wentylatora QUASAR 100 T BB

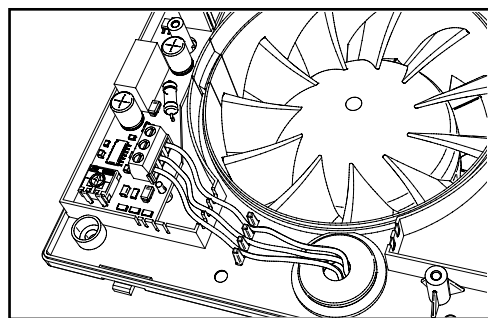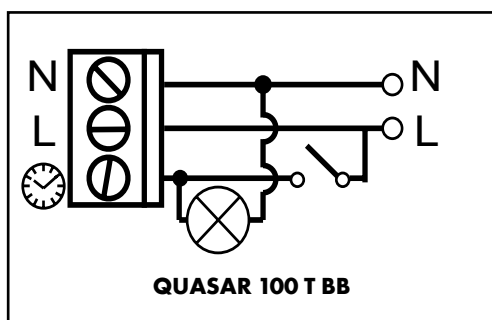

RYSUNEK TECHNICZNY

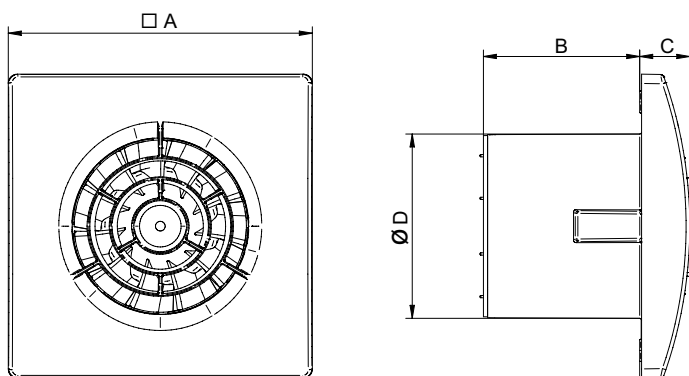

Wymiary

Typ	A	B	C	ØD
QUASAR 100 N BB / T BB	164	84	27	99,5

DANE TECHNICZNE

Typ	[m ³ /h]	[W]	[V]	[Hz]	[dB(A)]	[kg]
QUASAR 100 N BB / T BB	95	8	220-240	50/60	25	0,5

- Materiał: odporne na uderzenia i promieniowanie UV tworzywo sztuczne ABS w kolorze RAL 9010.
- Tylne pierścienie wzmacniające, który zapobiega deformacji podczas montażu.
- Wirnik przepływu mieszanego o specjalnie profilowanych łopatkach optymalizujący parametry akustyczne oraz wydajność.
- Silnik zasilany prądem jednofazowym z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym, wyposażony w łożyska kulkowe.
- Wentylator z podwójną izolacją elektryczną - nie jest wymagane uziemienie.
- Urządzenie nadaje się do pracy ciągłej i przerywanej.
- Stopień ochrony silnika IP45.
- Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz.

QUASAR 100 N BB

Wentylator wyposażony w wysokiej jakości łożyska kulkowe, które gwarantują dłuższy cykl życia produktu (30000 h) i umożliwiają pracę w chłodnych klimatach.

Silnik jednobiegowy.

QUASAR 100 T BB Wentylator wyposażony w wysokiej jakości łożyska kulkowe, które gwarantują dłuższy cykl życia produktu (30000 h) i umożliwiają pracę w chłodnych klimatach.

Silnik jednobiegowy.



Urządzenie jest wyposażone w układ czasowy, który jest regulowany w zakresie od ok. 1 minuty do 25 minut za pomocą timera.

Podłączenie należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym, po włączeniu światła wentylator włącza się z opóźnieniem max. 1,5 sekundy.

Gdy światło zostanie wyłączone, wentylator nadal działa w zadanym okresie czasu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- W przypadku wykrytej usterki lub czyszczenia należy wyłączyć urządzenie.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osoby o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie wolno zanurzać urządzenia lub jego części w wodzie lub innych cieczach.

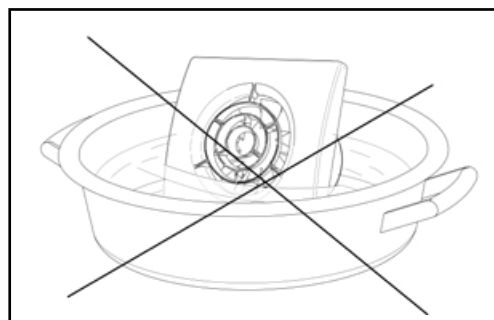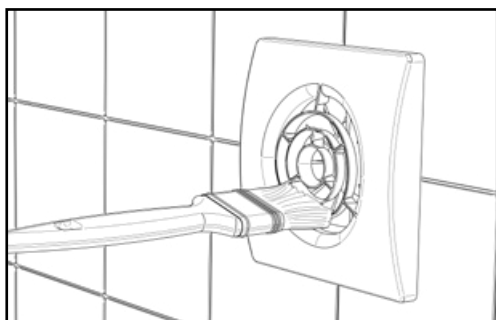

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

- Urządzenie powinno spełniać postanowienia następujących dyrektyw:
Dyrektywa o niskim napięciu 2014/35 EU.
Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej 2014/30 EU zgodnie z następującymi standardami:
Bezpieczeństwo elektryczne:
PN-EN 60335-1(2012)+A11+A13;

PN-EN 60335-2-80(2003)+A1+A2

Zgodność elektromagnetyczna:

PN EN 55014-1(2017);

PN EN 55014-2(2015);

PN EN 61000-3-2(2014);

PN EN 61000-3-3(2013).

Dyrektywa ErP - Przepisy prawne 1253/2014 - 1254/2014

ErP Directive - Regulations 1253/2014 - 1254/2014

Direttiva ErP - Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014

a)	Marka	-	Ventia Sp. z o.o.
b)	Model	-	QUASAR 100 N BB/ T BB
c)	Klasa energetyczna	-	E
c1)	Jednostkowe zużycie energii w gorącym klimacie	kWh/m ² .a	-3,2
c2)	Jednostkowe zużycie energii w umiarkowanym klimacie	kWh/m ² .a	-10,8
c3)	Jednostkowe zużycie energii w chłodnym klimacie	kWh/m ² .a	-24,2
	Etykieta energetyczna	-	Brak
d)	Typ	-	System wentylacji przeznaczony do budynków mieszkalnych - jednokierunkowy system wentylacyjny
e)	Rodzaj napędu	-	jednobiegowy napęd
f)	Rodzaj układu odzysku ciepła	-	brak
g)	Sprawność cieplna odzysku ciepła	%	ndt.
h)	Maksymalna wartość natężenia przepływu	m ³ /h	95
i)	Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym przepływie powietrza	W	8,7
j)	Poziom mocy akustycznej (LWA)	dBA	46
k)	Wartość odniesienia natężenia przepływu	m ³ /h	95
l)	Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	Pa	10
m)	Jednostkowy pobór mocy (JPM)	W/m ³ /h	0,092
n1)	Współczynnik sterowania wentylacją	-	1
n2)	Rodzaj sterowania wentylacją	-	Sterowanie manualne (brak sterowania wg zapotrzebowania)
o1)	Współczynniki maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza	%	ndt.
o2)	Współczynniki maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza	%	ndt.
p1)	Stopień mieszania nawiewnych systemów wentylacyjnych	%	ndt.
p2)	Stopień mieszania wywiewnych systemów wentylacyjnych	%	ndt.
q)	Umiejscowienie i opis wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	-	ndt.
r)	Instrukcja instalowania w elewacji budynku kratki wlotu/wylotu z regulacją	-	Sprawdzenie instrukcji obsługi
s)	Adres strony internetowej zawierającej instrukcję demontażu	-	www.ventia.pl
t)	Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia	%	ndt.
u)	Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku	m ³ /h	57
v1)	Roczne zużycie energii elektrycznej - ciepły klimat	kWh	1,3
v2)	Roczne zużycie energii elektrycznej - umiarkowany klimat	kWh	1,3
v3)	Roczne zużycie energii elektrycznej - chłodny klimat	kWh	1,3
w1)	Roczna ilość energii grzewczej - ciepły klimat	kWh	6,3
w2)	Roczna ilość energii grzewczej - umiarkowany klimat	kWh	14
w3)	Roczna ilość energii grzewczej - chłodny klimat	kWh	27,3

Szanowny Kliencie,

Ponieważ szczególną uwagę zwracamy na jakość urządzeń, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, referencje lub propozycje w zakresie właściwości technicznych i eksploatacyjnych urządzeń przez nas dystrybuowanych. W celu uniknięcia nieporozumień, prosimy starannie zapoznać się z instrukcją montażu i eksploatacji. Numer seryjny urządzenia, podany na płycie metalowej przymocowanej do urządzenia lub naklejce na obudowie urządzenia, powinien być zgodny z numerem, wskazanym na potwierdzeniu udzielenia gwarancji. Potwierdzenie udzielenia gwarancji jest ważne tylko wtedy, gdy jest na niej prawidłowo wskazany model urządzenia, numer seryjny, data sprzedaży, nie jest uszkodzona nalepka ochronna na panelu skrzynki elektrycznej, czytelne są pieczęcie sprzedawcy i podpis kupującego. Danych, wskazanych na potwierdzeniu udzielenia gwarancji, nie wolno zmieniać, kasować lub przepisywać, gdyż takie potwierdzenie jest nieważne. Niniejszym potwierdzeniem udzielenia gwarancji Ventia sp. z o.o. potwierdza zobowiązania gwaranta wynikające z regulaminu sprzedaży oraz Kodeksu Cywilnego. Gwarancja udzielona jest imiennie Klientowi i nie może zostać przeniesiona na inny podmiot. Ventia sp. z o.o. zachowuje prawo do odmowy udzielenia usługi gwarancyjnej w przypadku naruszenia poniżej wymienionych warunków gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

- Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rękojmia za produkt jest wyłączona.
- Ventia Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie (05-090) przy ulicy Słowikowskiego 81, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000342440 (zwana dalej Ventia Sp. z o.o.) jako GWARANT udziela jednocześnie Klientowi (podmiot nabywający bezpośrednio produkt objęty gwarancją od Ventia Sp. z o.o., zwany dalej Klientem) gwarancji zgodnie z poniższymi informacjami. Udzielenie gwarancji na warunkach opisanych poniżej zostaje potwierdzone wydaniem Klientowi stosownego imiennego potwierdzenia. Potwierdzeniem takim jest zasadniczo faktura.
 - Produkty HAVACO – gwarancja udzielana na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
 - Części zamienne – gwarancja udzielana na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży lub usługi naprawczej.
- Ventia Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji na wady fabryczne urządzenia. Gwarancją nie jest objęte wadliwe działanie urządzenia spowodowane błędami montażu lub eksploatacją urządzenia. W szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub eksploatacją w warunkach pracy, do których urządzenie nie jest przystosowane.
- Klient zobowiązuje się poinformować osoby, którym odsprzedaże Produkt (użytkownik produktu) aby wszystkie wady Produktu, zgłaszać w pierwszej kolejności do firmy instalacyjnej lub firmy odsprzedażającej urządzenie, albowiem skutecznego zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji może dokonać wyłącznie Klient.
- Klient zobowiązuje się poinformować osoby, którym odsprzedaże Produkt o obowiązkach Użytkownika Produktu zawartych w regulaminie sprzedaży Ventia Sp. z o.o. oraz niniejszych Warunkach Gwarancji.
- W celu stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego urządzenia, Ventia Sp. z o.o. może zażądać od Klienta dokonania weryfikacji u użytkownika produktu, że zgłaszana wada ma charakter wady fabrycznej, a nie wynika wyłącznie z błędnego montażu, niewłaściwej eksploatacji lub innej przyczyny.
- W razie stwierdzenia w okresie ważności gwarancji wady fabrycznej lub uszkodzenia gwarancyjnego urządzenia, Ventia Sp. z o.o. zapewnia w terminie 14 dni roboczych nieodpłatnie części zamienne niezbędne do usunięcia wady lub naprawę wykonaną za pośrednictwem serwisu fabrycznego na terenie Polski. W przypadku zapewnienia części zamiennych, usługę naprawy urządzenia dokonuje Klient. Uszkodzone części, Klient jest zobowiązany odesłać do Ventia Sp. z o.o. wraz z opisem numeru zgłoszenia. W przypadku nieodesłania uszkodzonych części w ciągu 14 dni kalendarzowych, Ventia Sp. z o.o. będzie uprawniona do wystawienia Klientowi faktury VAT za zapewnione części zamienne do naprawy gwarancyjnej. Ventia Sp. z o.o. decyduje o sposobie naprawy urządzenia, czyli o zapewnieniu części zamiennych lub naprawy za pośrednictwem serwisu u użytkownika produktu.
- Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzenia w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeżeli miejsce lub sposób montażu urządzenia uniemożliwia dostęp do niego lub uniemożliwia skuteczną naprawę urządzenia. Zgłaszający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia np. drabina, rusztowanie, itp., jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia prac serwisowych. Brak zapewnienia odpowiedniego dostępu do urządzenia, skutkuje odmową naprawy oraz obciążeniem firmy zgłaszającej kosztami dojazdu oraz pracy Serwisanta.
- Termin zapewnienia części lub naprawy urządzenia może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w przypadku, gdy konieczne będzie sprowadzenie z zagranicy części lub podzespołów potrzebnych do naprawy urządzenia;
- W poszczególnych przypadkach naprawa urządzenia odbywa się w Dziale Serwisu na terenie siedziby Ventia Sp. z o.o. Klient ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć produkt do transportu oraz pokryć koszt przesyłki do Ventia Sp. z o.o.. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, co do decyzji o naprawie urządzenia w Dziale Serwisu na terenie siedziby Ventia Sp. z o.o. lub na obiekcie, na którym jest zamontowane.
- Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji montaż urządzeń musi być wykonany przez uprawnioną firmę instalacyjną, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia oraz instrukcją montażu i eksploatacji. W przypadku naprawy urządzenia poprzez serwis fabryczny, Klient jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzenia serwisantowi zgodnie z pkt 8.
- Dla zachowania uprawnień wynikających z gwarancji, Klient zależnie od produktów jest zobowiązany do:
 - Przeprowadzenia w ciągu roku minimum 2 przeglądów serwisowych zakupionego urządzenia. Przeglądy te powinny być wykonane w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym. Przeglądy są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy.
 - Klient zobowiązany jest do konserwacji urządzenia, w szczególności do okresowej wymiany filtrów powietrza (jeżeli występują).
 - Każdy przegląd serwisowy odnotowany jest w karcie gwarancyjnej urządzenia, a odmowa udostępnienia karty skutkuje utratą gwarancji
 - Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zażądania okazania kopii dokumentów opłat za przeprowadzone przeglądy okresowe i odmowy uznania gwarancji w przypadku braku w/w dokumentów lub odmowy ich okazania.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń lub niewłaściwej pracy urządzenia wynikającej z błędów popełnionych podczas montażu lub błędnie zaprojektowanej instalacji,
 - niewłaściwego funkcjonowania urządzenia wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji,
 - skutków zdarzeń losowych (siła wyższa) i innych okoliczności specyficznych dla danego obiektu, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej, zawiłgocenia urządzenia, spadków napięcia, itp.,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji urządzeń,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi, jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik (np. wymiana filtrów),
 - roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń, chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej;
 - urządzeń, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
 - urządzeń, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne – częstotliwość zgodna z wytycznymi dla danej grupy produktowej,
 - przypadków braku wpisów w karcie gwarancyjnej lub nieczytelnie / niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych;
 - urządzeń nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych,
 - urządzeń, w których dokonano zmian w konstrukcji urządzenia.
- W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji, kosztów dojazdu oraz prac serwisu fabrycznego. Urządzenie jest naprawiane na koszt zgłaszającego.
- Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z pracy urządzenia (dotyczy m.in. zalania kondensatem, itp.). Ventia Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu urządzenia, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
- Potwierdzeniem udzielenia gwarancji i spełnienia wymagań gwaranta, jest dowód zakupu oraz uzupełniona karta gwarancyjna.
- Klient ma obowiązek zgłosić roszczenia z tytułu gwarancji w terminie 7 dni kalendarzowych od zauważenia wady towaru. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularzy znajdujących się na platformie serwisowej <https://wsparcie.ventia.pl> Ventia Sp. z o.o. rozpatrzy

gwarancję w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o roszczeniu i poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie o uznaniu albo nieuznaniu roszczeń Klienta. Wady produktu zostaną usunięte przez Ventia Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki. O terminie naprawy Klient zostanie powiadomiony przez Ventia Sp. z o.o. pisemnie lub za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

18. W przypadku niezasadzonego wezwania Serwisu, Klient/Zgłaszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu w kwocie 2,55 PLN/km netto oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 200 PLN/h netto (za każdą


rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za dojazd serwisu wynosi 190 PLN netto. Przejazd Serwisu każdorazowo liczony jest wg zasady siedziba Ventia Sp. z o.o. -> miejsce naprawy -> siedziba Ventia Sp. z o.o. W przypadku stwierdzenia awarii w wyniku czynników innych niż wady fabryczne – a w szczególności: błędów eksploatacji, braku okresowych serwisów konserwacyjnych, błędnego montażu produktu, nieodpowiedniej instalacji, przepięć instalacji elektrycznej, zawilgocenia urządzenia, awarii w wyniku braku ciągłej pracy urządzenia - naprawa odbywa się na koszt Klienta/Zgłaszającego.

19. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek

WARUNKI ZGŁOSZENIA AWARII

Zgłoszenia awarii należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem platformy serwisowej: **<https://wsparcie.ventia.pl>**.

W przypadku wentylatorów, regulatorów oraz nagrzewnic, zgłoszenie musi zawierać:




	Zdjęcie podłączenia elektrycznego z opisem	Zdjęcie obrazujące przestrzeń montażową urządzenia	Zdjęcie wirnika wentylatora
Wentylatory	Wymagane	Zalecane, opcjonalne	Wymagane
Nagrzewnice	Wymagane	Zalecane, opcjonalne	Nie dotyczy
Regulatory	Wymagane	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Uwaga!

W przypadku sytuacji spornych, w których urządzenie lub jego element uległ spaleni, brak zdjęcia dokumentującego sposób podłączenia elektrycznego może skutkować odrzuceniem zgłoszenia gwarancyjnego.

Dodatkowo, demontaż urządzenia bez wcześniejszego wykonania wymaganej dokumentacji zdjęciowej oraz wysyłka bez kompletnego zgłoszenia (poprzez platformę serwisową) może skutkować odrzuceniem zgłoszenia gwarancyjnego.

Ogólne warunki gwarancji są również dostępne na stronie **www.havaco.pl**



PROTOKÓŁ ROZRUCHU WENTYLATORA

MODEL URZĄDZENIA:		NUMER SERYJNY:
NR FAKTURY ZAKUPU:		DATA ZAKUPU:
ADRES MONTAŻU:		INSTALATOR:
POMIARY ELEKTRYCZNE:	PRĄD POBIERANY:	UWAGI:
WYKONANE ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE:		

DATA	WYMAGANA CZYNNOŚĆ	PODPIS/PIECZĘĆ WYKONAWCY
	Mechaniczny montaż wentylatora	
	Podłączenie elektryczne	
	Rozruch i pomiary	

KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZĄDZENIA:

NUMER SERYJNY:

NR FAKTURY ZAKUPU:

DATA ZAKUPU:

ADRES MONTAŻU:

INSTALATOR:

USTERKA

SERWIS

DATA

DOTYCZY

DATA

NAPRAWY/UWAGI

SAFETY WARNINGS

- The device should not be used for applications other than those specified in this manual.
- Once ready to use, the apparatus must fulfil the following standard:
 - Standard for Low Voltage Directive 2014/35 EU
 - Standard for Electromagnetic Compatibility 2014/30 EU
- After removing the product from its packaging, verify its condition. In case of doubt, contact a qualified technician. Do not leave packaging within the reach of small children or people with disabilities.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands/feet.
- This appliance can be used by persons with experience and knowledge. Person with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. This appliance can be used by children only if they have been given supervision.
- Do not use the product in the presence of flammable vapours, such as alcohol, insecticides, gasoline, etc.
- If any abnormalities in operation are detected, disconnect the device from the mains supply and contact a qualified technician immediately.
- Use original spare parts only for repairs.
- The electrical system to which the device is connected must comply with regulations.
- The device should not be used for discharge hot air/fume vent ducts its own special duct.
- The device is designed to extract clean air only, i.e. without grease, soot, chemical or corrosive agents, or flammable or explosive mixtures.
- Do not leave the device exposed to atmospheric agents (rain, sun, snow, etc.).

INSTALLATION

- Before connecting the product to the power supply or the power outlet, ensure that:
 - the data plate (voltage and frequency) correspond to those of the electrical mains
 - the electrical power supply/socket is adequate for maximum device power. If not, contact a qualified technician.
- Operating temperature: 0°C up to +50°C.
- Do not obstruct the fan or exhaust duct to ensure optimum air passage.
- Ensure adequate air return into the room in compliance with existing regulations in order to ensure proper device operation.
- The device should be plugged to the electrical installation, in accordance with the wiring regulations, equipped with an omnipolar switch to provide a full disconnection under overvoltage category III conditions (contact opening distance equal to or greater than 3mm).
- If a ventilator is going to be installed to extract air from premises where a boiler or other combustion apparatus are installed, make sure that the building has sufficient air intakes to assure adequate combustion. The extractor outlet must not be connected to a duct used exhaust smoke or fumes from any type of combustion unit.
- Install the product that the impeller is not accessible from the air outlet side as verified by contact with the test probe "B" of the norm EN61032 (Test Finger) in compliance with the current safety regulations.




1



2



3



4











1. Wall mounting.











2. Ceiling mounting.




3. Direct exhaust.

4. Exhaust by duct.

MOUNTING

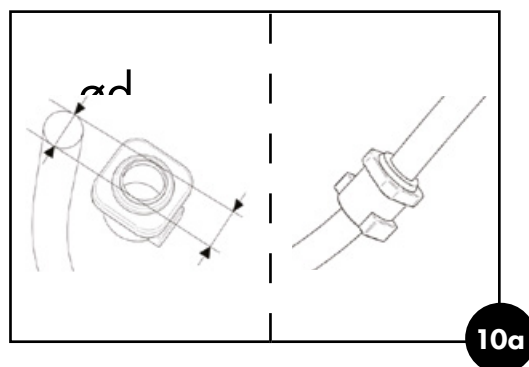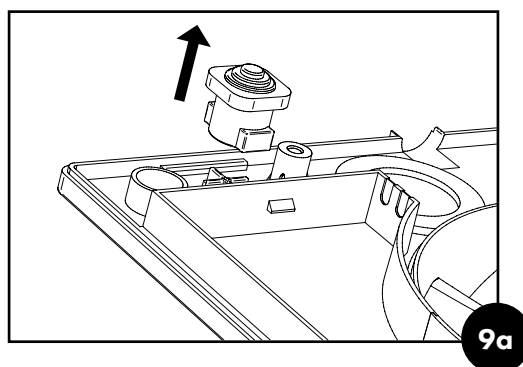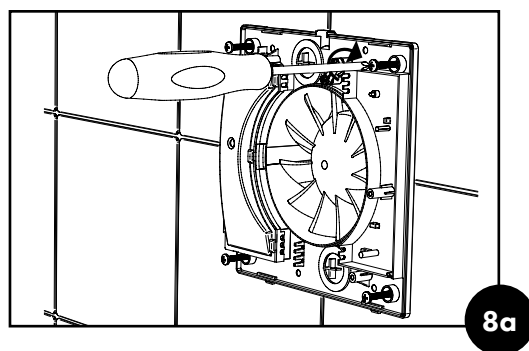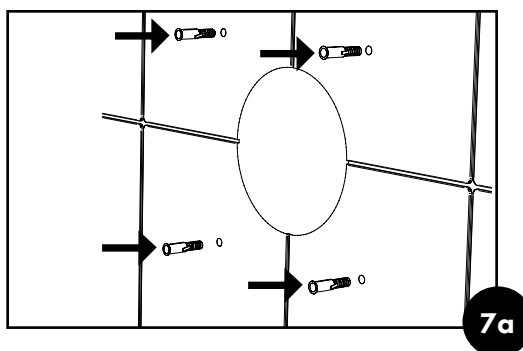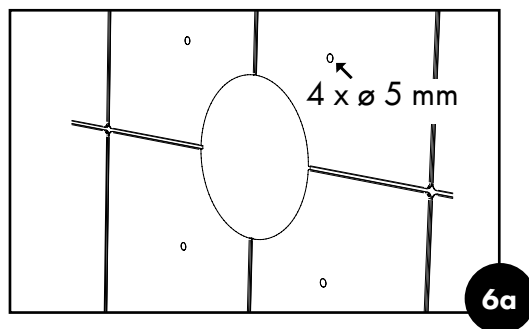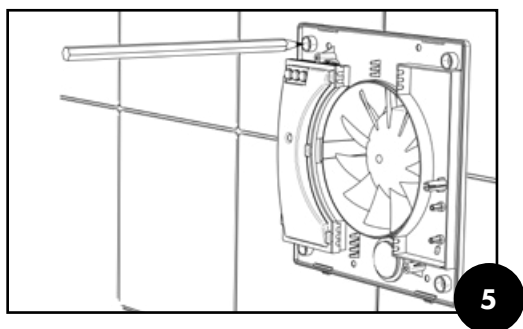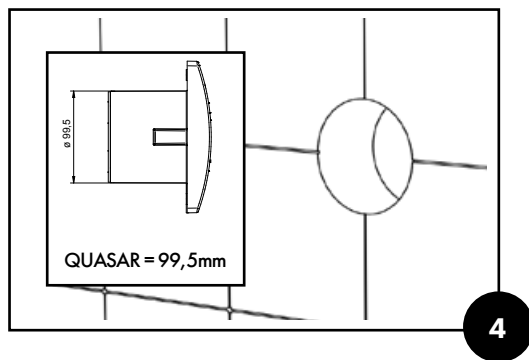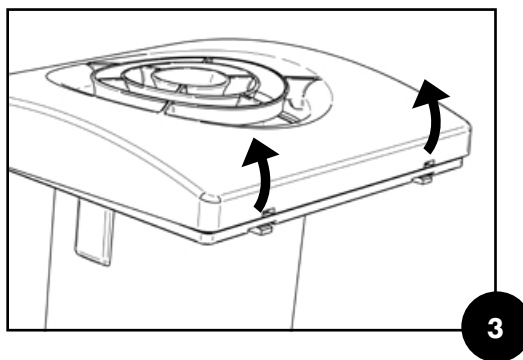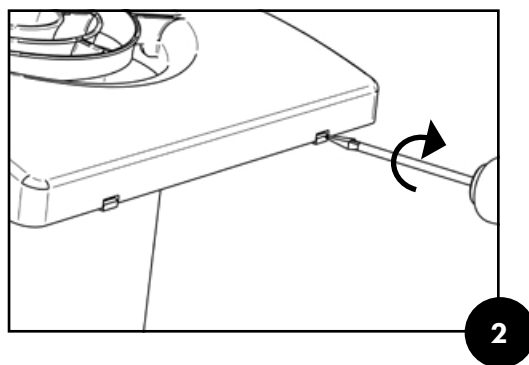
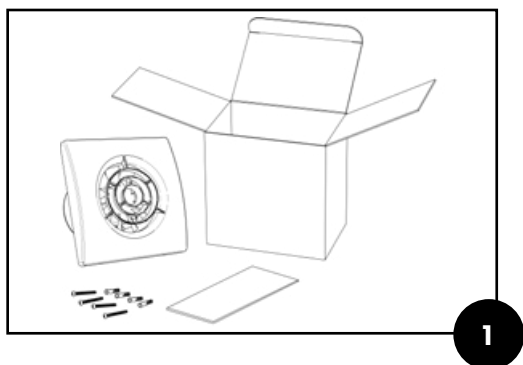


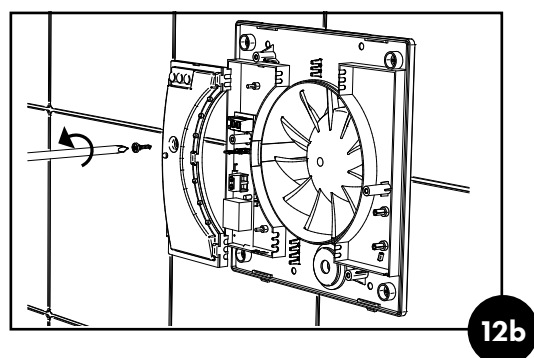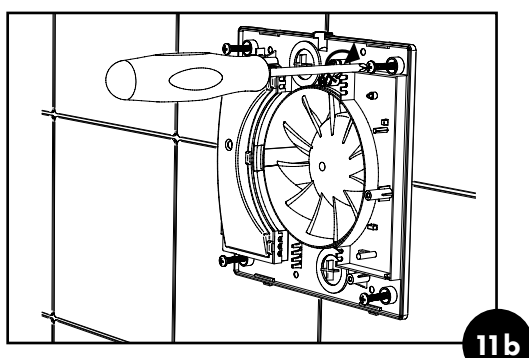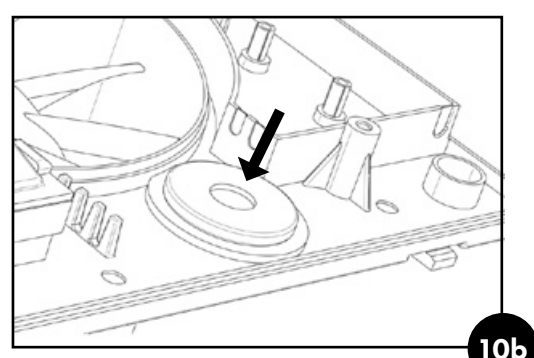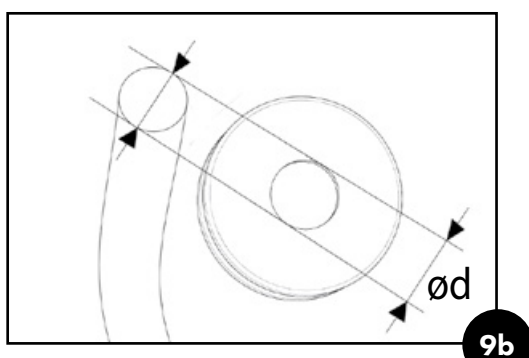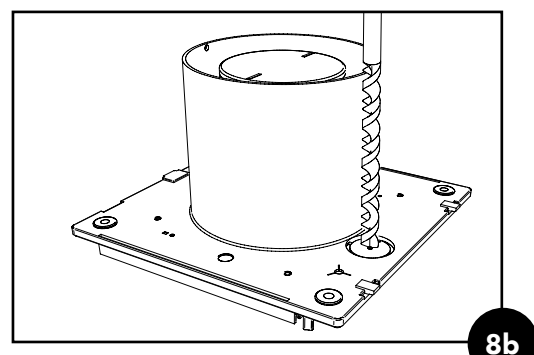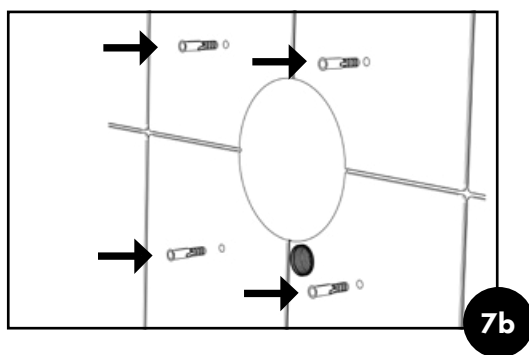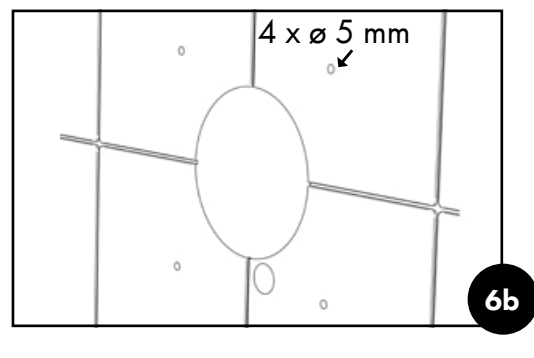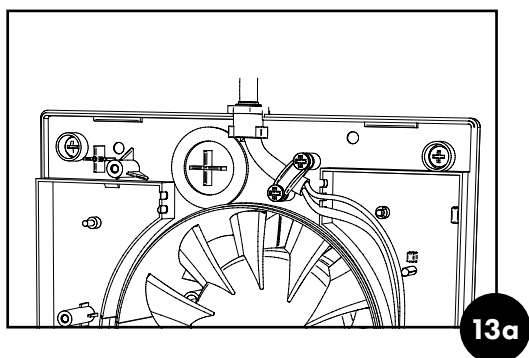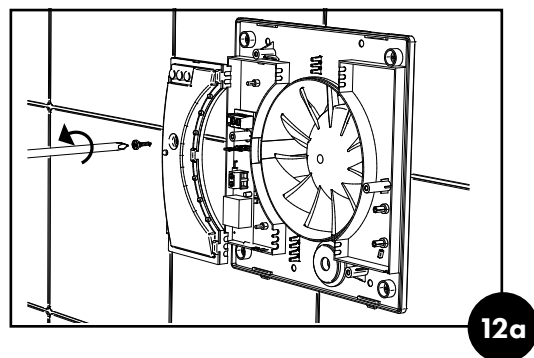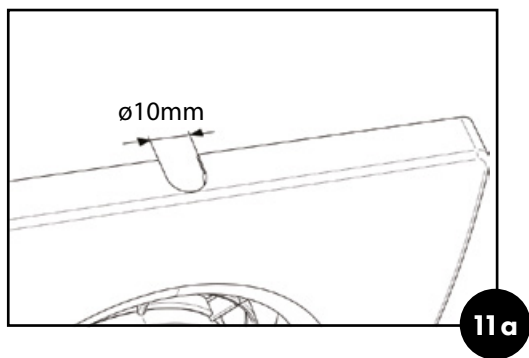

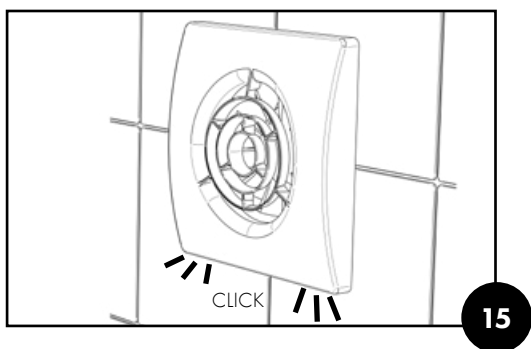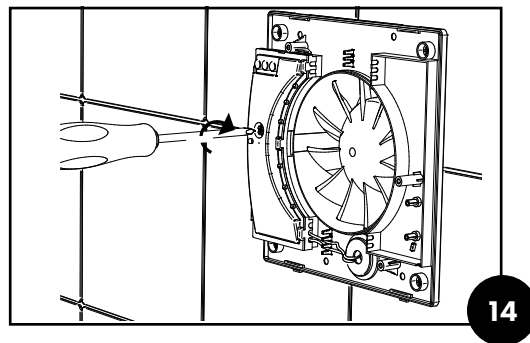
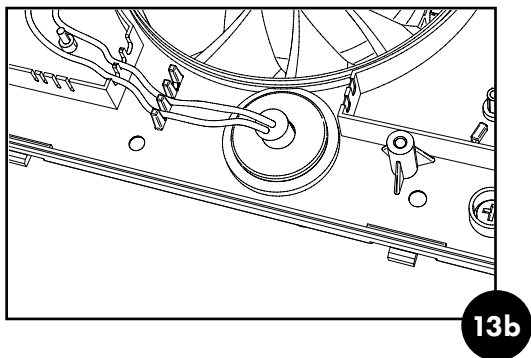


WIRING DIAGRAM


Wiring diagram of QUASAR 100 N BB

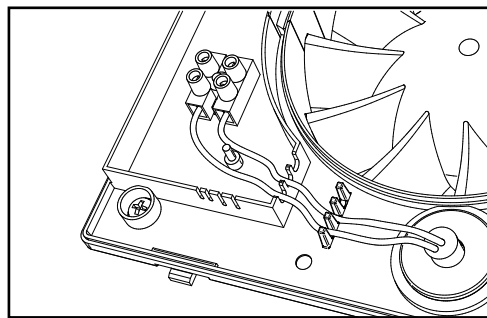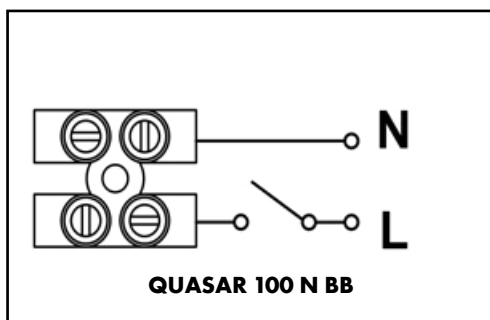

Wiring diagram of QUASAR 100 T BB

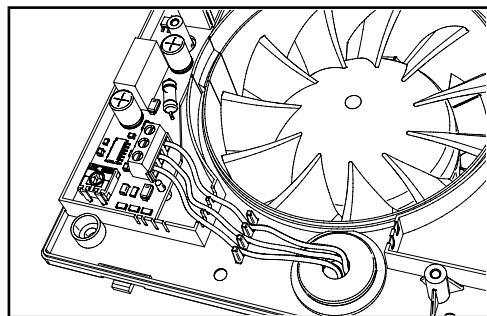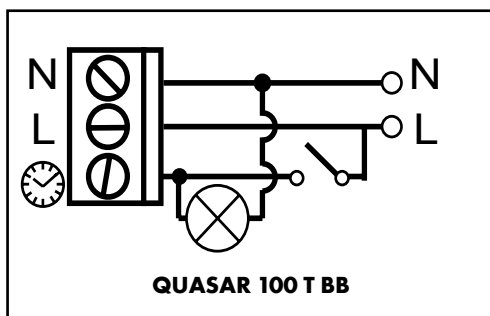

TECHNICAL DRAWING

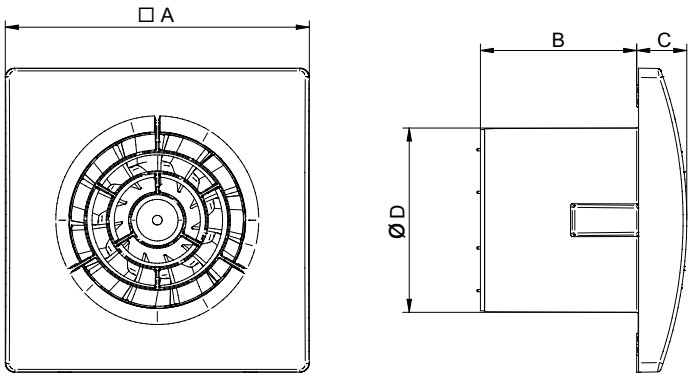

Dimensions

Type	A	B	C	ØD
QUASAR 100 N BB / T BB	164	84	27	99,5

TECHNICAL DATA

Type	[m³/h]	[W]	[V]	[Hz]	[dB(A)]	[kg]
QUASAR 100 N BB/ T BB	95	8	220-240	50/60	25	0,5

- Material: high quality, impact and UV-resistant ABS colour RAL 9010.
- Rear reinforcement ring to prevent spigot deformation during installation.
- Mixed flow impeller of specially profiled blades to optimize quietness and efficiency.
- Single phase induction motor with integral thermal protection and ball bearings.
- The fan is double insulated: no earth connection is required.
- Suitable for intermittent or continuous operation.
- IP45 degree of motor protection.
- Power supply 220-240V, 50/60Hz.

QUASAR 100 N BB

Equipped with high quality ball bearings that guarantee a longer product life cycle (30,000 h) and suitable for cold climates. Single speed motor.



QUASAR 100 T BB

Equipped with high quality ball bearings that guarantee a longer product life cycle (30,000 h) and suitable for cold climates. Single speed motor.

The fan is provided with a timer circuit which is adjustable from aprox. 1 minute to 25 minutes via trimmer.
Connected according to the wiring diagram, after the light is switched on, the fan activates with a delay of max 1.5 seconds.
After the light is switched off, the fan continues to function for a pre-set period of time.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off the main switch whenever a malfunction is detected or when cleaning.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not immerse the device or its parts in water or other liquids.

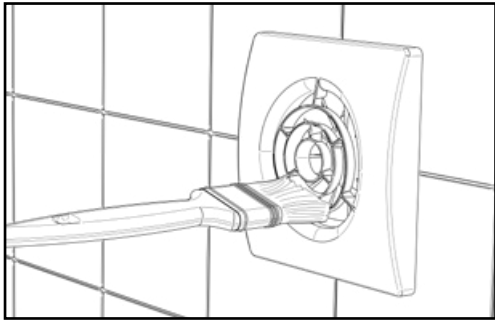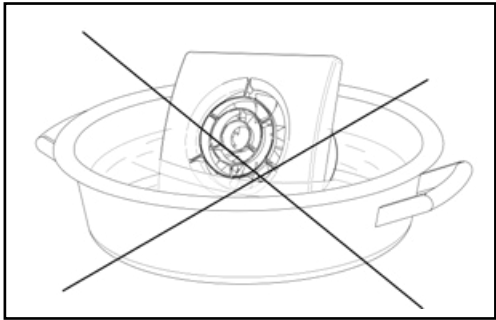

STANDARD CONFORMITY

The apparatus must fulfil the following standard:

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD);

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC), in conformity with the following standards:

Electrical Safety

EN 60335-1(2012)+A11+A13;

EN 60335-2-80(2003)+A1+A2

Electromagnetic Compatibility

EN 55014-1(2017);

EN 55014-2(2015);

EN 61000-3-2(2014);

EN 61000-3-3(2013).

Dyrektywa ErP - Przepisy prawne 1253/2014 - 1254/2014

ErP Directive - Regulations 1253/2014 - 1254/2014

Direttiva ErP - Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014

a)	Mark	-	Ventia Sp. z o.o.
b)	Model	-	QUASAR 100 N BB/ T BB
c)	SEC class	-	E
c1)	SEC warm climates	kWh/m ² .a	-3,2
c2)	SEC average climates	kWh/m ² .a	-10,8
c3)	SEC cold climates	kWh/m ² .a	-24,2
	Energy label	-	No
d)	Unit typology	-	Residential - unidirectional
e)	Type of drive	-	single speed drive
f)	Type of Heat Recovery System	-	absent
g)	Thermal efficiency of heat recovery	%	N/A
h)	Maximum flow rate	m ³ /h	95
i)	Electric power input at maximum flow rate	W	8,7
j)	Sound power level (LWA)	dBA	46
k)	Reference flow rate	m ³ /h	95
l)	Reference pressure difference	Pa	10
m)	Specific power input (SPI)	W/m ³ /h	0,092
n1)	Control factor	-	1

Dear Customer,

We pay particular attention to the quality of our devices, thus we appreciate any comments, references, or suggestions regarding the technical and operational properties of the equipment we distribute. To avoid misunderstandings, please carefully read the installation and operation manual.

The serial number of the device, found on the metal plate attached to the device or on a label on the housing, must match the number indicated on the warranty certificate. The warranty certificate is valid only if it correctly specifies the device model, serial number, sale date, and the protective sticker on the electrical box panel is intact, with legible seller's stamps and buyer's signature. The information on the warranty certificate must not be altered, erased, or rewritten, as this invalidates the certificate.

This warranty certificate confirms Ventia sp. z o.o.'s guarantee obligations under the sales regulations and the Civil Code. The warranty is granted personally to the customer and is non-transferable. Ventia sp. z o.o. reserves the right to refuse free warranty service if the below-mentioned warranty conditions are violated.

Due to production processes, component availability, etc., we reserve the right to modify and change the product at any time without prior notice.

WARRANTY TERMS

1. Pursuant to the Article 558 § 1 of the Civil Code, the statutory warranty for the product is excluded.
2. Ventia Sp. z o.o., headquartered in Raszyn (05-090), at ul. Słowikowskiego 81, registered in the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division, under KRS number 0000342440 (hereinafter referred to as Ventia Sp. z o.o.), as the GUARANTOR, grants a warranty to the Client (the entity purchasing the product covered by the warranty directly from Ventia Sp. z o.o., hereinafter referred to as the Client) in accordance with the terms outlined below. The granting of the warranty under the conditions described herein is confirmed by issuing the Client a named confirmation document. Such confirmation is typically an invoice.
 - 2.1. HAVACO products – a warranty is granted for a period of 24 months from the date of sale.
 - 2.2. Spare parts – a warranty is granted for 12 months from the date of sale or repair service.
3. Ventia Sp. z o.o. grants the Client a warranty for manufacturing defects of the device. The warranty does not cover malfunctions caused by installation errors or improper use of the device, particularly if it is not used in accordance with its intended purpose or in working conditions for which the device is not designed.
4. The Client is obligated to inform any parties to whom the Product is resold (product user) that all product defects must first be reported to the installation company or reseller, since only the Client may effectively submit warranty claims.
5. The Client is also obligated to inform parties to whom the Product is resold of the user's responsibilities as outlined in Ventia Sp. z o.o.'s sales terms and herein Warranty Terms.
6. In order to confirm a manufacturing defect or warranty-related damage during the warranty period, Ventia Sp. z o.o. may require the Client to verify with the end user that the reported defect is indeed a manufacturing defect and not the result of incorrect installation, improper use, or another cause.
7. If a manufacturing defect or warranty-related damage is confirmed during the warranty period, Ventia Sp. z o.o. will, within 14 business days, provide at no cost either the necessary spare parts to eliminate the defect or repair the unit through its factory service in Poland. In the case of spare parts being provided, the Client is responsible for carrying out the repair. Damaged parts must be returned by the Client to Ventia Sp. z o.o. along with a description and case number. Failure to return the damaged parts within 14 calendar days entitles Ventia Sp. z o.o. to issue the Client a VAT invoice for the provided spare parts. Ventia Sp. z o.o. decides on the method of repair—either by supplying parts or by service at the end user's site.
8. The claimant must ensure free and safe access to the device to allow service work to be carried out. The service technician may refuse to perform warranty or post-warranty repairs if the device's location or installation method prevents access or effective repair. The claimant is responsible for providing any necessary equipment (e.g., ladder, scaffold) to facilitate the repair. Failure to provide adequate access will result in refusal of repair and a charge for travel and technician labor costs.
9. The repair or part supply period may be extended to 30 business days if necessary parts or components must be imported from abroad.
10. In specific cases, the repair may be performed at the Service Department located at the Ventia Sp. z o.o. headquarters. The Client must properly secure the product for transport and bear the shipping cost to Ventia Sp. z o.o. Ventia Sp. z o.o. reserves the right to decide whether the repair will take place at its headquarters or at the installation site.
11. To maintain warranty rights, the installation must be carried out by an authorized installation company, in accordance with the product's intended purpose and the installation and operation manual. If the repair is carried out by factory service, the Client must provide the technician with a free access area to the device, in accordance with point 8.
12. To maintain warranty rights, depending on the product, the Client is required to:
 - 12.1. To carry out at least two maintenance inspections per year of the purchased device. The inspections should be performed in the autumn-winter and winter-spring periods. The inspections are paid services and must be conducted by qualified companies.
 - 12.2. The Client is obligated to keep maintenance of the device, in particular to periodically replace air filters (if applicable).
 - 12.3. Each service inspection must be recorded in the device's warranty card, and refusal to provide the warranty card will result in the loss of warranty.
 - 12.4. Ventia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zażądania okazania kopii dokumentów opłat za przeprowadzone przeglądy okresowe i odmowy uznania gwarancji w przypadku braku w/w dokumentów lub odmowy ich okazania.
13. The warranty does not cover:
 - 13.1. Damage or malfunction of the device resulting from errors made during installation or from a poorly designed system.
 - 13.2. Improper functioning of the device due to use inconsistent with its intended purpose or contrary to the installation and operation manual.
 - 13.3. Consequences of force majeure or other circumstances specific to a particular site for which the manufacturer is not responsible, such as transport damage, lightning strikes, mechanical damage, power surges, moisture ingress, voltage drops, etc.
 - 13.4. Damage resulting from failure to comply with the operational and maintenance conditions of the devices.
 - 13.5. Damage resulting from failure to perform the tasks specified in the user manual as tasks to be performed by the user (e.g., filter replacement).
 - 13.6. Claims related to the technical parameters of the devices unless they are inconsistent with those stated in the technical documentation.
 - 13.7. Devices that were installed, modified, or repaired by unqualified personnel.
 - 13.8. Devices for which mandatory periodic technical inspections were not performed – with the frequency specified in the guidelines for the respective product group.
 - 13.9. Cases where the warranty card lacks entries or is illegible/incompletely filled out.
 - 13.10. Devices without legible factory serial numbers.
 - 13.11. Devices that have been structurally altered.
14. In the case of an unjustified warranty claim, the claimant is obliged to cover the costs of processing the complaint, travel expenses, and the work of the factory service team. The device will be repaired at the claimant's expense.
15. Ventia Sp. z o.o. is not liable for operational damages or damages resulting from the device's operation (including, for example, flooding caused by condensate). Ventia Sp. z o.o. shall not be liable for any direct or indirect damage to people, pets, or property if such damage results from a breach of the device's operating and installation conditions, or from intentional or negligent behavior of the users or third parties.
16. The proof of purchase and a properly filled-out warranty card serve as confirmation of the warranty being granted and the fulfillment of the guarantor's conditions.
17. The Client is required to report a warranty claim within 7 calendar days of discovering the product defect. Claims are accepted only electronically through the service platform: <https://wsparcie.ventia.pl>. Ventia Sp. z o.o. will review the warranty claim within 14 business days from the date of receiving the notification and will inform the Client in writing, by email, or by phone regarding the acceptance or rejection of the claim. The product defects will be removed by Ventia Sp. z o.o. without undue delay. The Client will be notified of the repair date in writing, via email, or by phone.
18. In the case of an unjustified service call, the Client/Claimant agrees to cover:
 - Travel expenses at the rate of 2.55 PLN/km (net);
 - Service labor at the rate of


200 PLN/hour (net) (charged per every started hour); A minimum service travel fee of 190 PLN (net). Travel is always understood as: Ventia Sp. z o.o. headquarters → repair site → Ventia Sp. z o.o. headquarters. If the malfunction is determined to be caused by factors other than manufacturing defects – especially due to: improper use, lack of periodic maintenance service, incorrect installation of the product, inappropriate system setup, electrical surges, moisture damage, failure resulting from the lack of continuous operation of the device – the repair will be carried out at the expense of the Client/Claimant.

19. The warranty is granted only if the Client is not in arrears with any payments

to Ventia Sp. z o.o. If the Client has outstanding payments, Ventia Sp. z o.o. reserves the right to refuse warranty repairs and the shipment of spare parts.

CONDITIONS FOR REPORTING A MALFUNCTION

Malfunctions must be reported exclusively via the service platform:
<https://wsparcie.ventia.pl>.



In the case of fans, controllers, and heaters, the report must include:


	Photo of the electrical connection along with description	Photo showing the installation space of the device	Photo of the fan impeller
Fans	Required	Recommended, optional	Required
Heaters	Required	Recommended, optional	n/a
Controllers	Required	n/a	n/a

Attention!

In the case of disputes in which the device or one of its components has burned out, the absence of a photo documenting the method of electrical connection may result in the rejection of the warranty claim.

Additionally, disassembly of the device without first taking the required photo documentation and shipping it without a complete submission (via the service platform) may result in the rejection of the warranty claim.

The general warranty terms and conditions are also available at www.havaco.eu



FAN COMMISSIONING PROTOCOL

DEVICE MODEL:		SERIAL NUMBER:
PURCHASE INVOICE NUMBER:		PURCHASE DATE:
INSTALLATION ADDRESS:		INSTALLER:
ELECTRICAL MEASUREMENTS:	CURRENT DRAW:	NOTES:
ELECTRICAL PROTECTIONS IMPLEMENTED:		

DATE:	REQUIRED OPERATION:	SIGNATURE/ SEAL OF THE CONTRACTOR:
	Mechanical installation of the fan	
	Electrical connection of the fan and protections	
	Commissioning and measurements	

WARRANTY CARD

DEVICE MODEL:

SERIAL NUMBER:

PURCHASE INVOICE NUMBER:

PURCHASE DATE:

INSTALLATION ADDRESS:

INSTALLER:

MALFUNCTION:

SERVICE PERFORMED:

DATE:

APPLIES TO:

DATE:

REPAIRS/NOTES:



General Distributor for Poland

Ventia Sp. z o.o.

ul. Słowikowskiego 81
05-090 Raszyn

tel.: (+48 22) 688 07 00

e-mail: info@ventia.pl

www.ventia.pl